


図面番号 第 T-23044 号

設計番号 第 6-33-6424 号

JCAA K1301性能基準認定品  
アサヒニューパット100 屋外端末処理図 (圧着形銅管端子仕様)

6600V CVT・EM-CET ケーブル用 (E-T/E-E 共用)

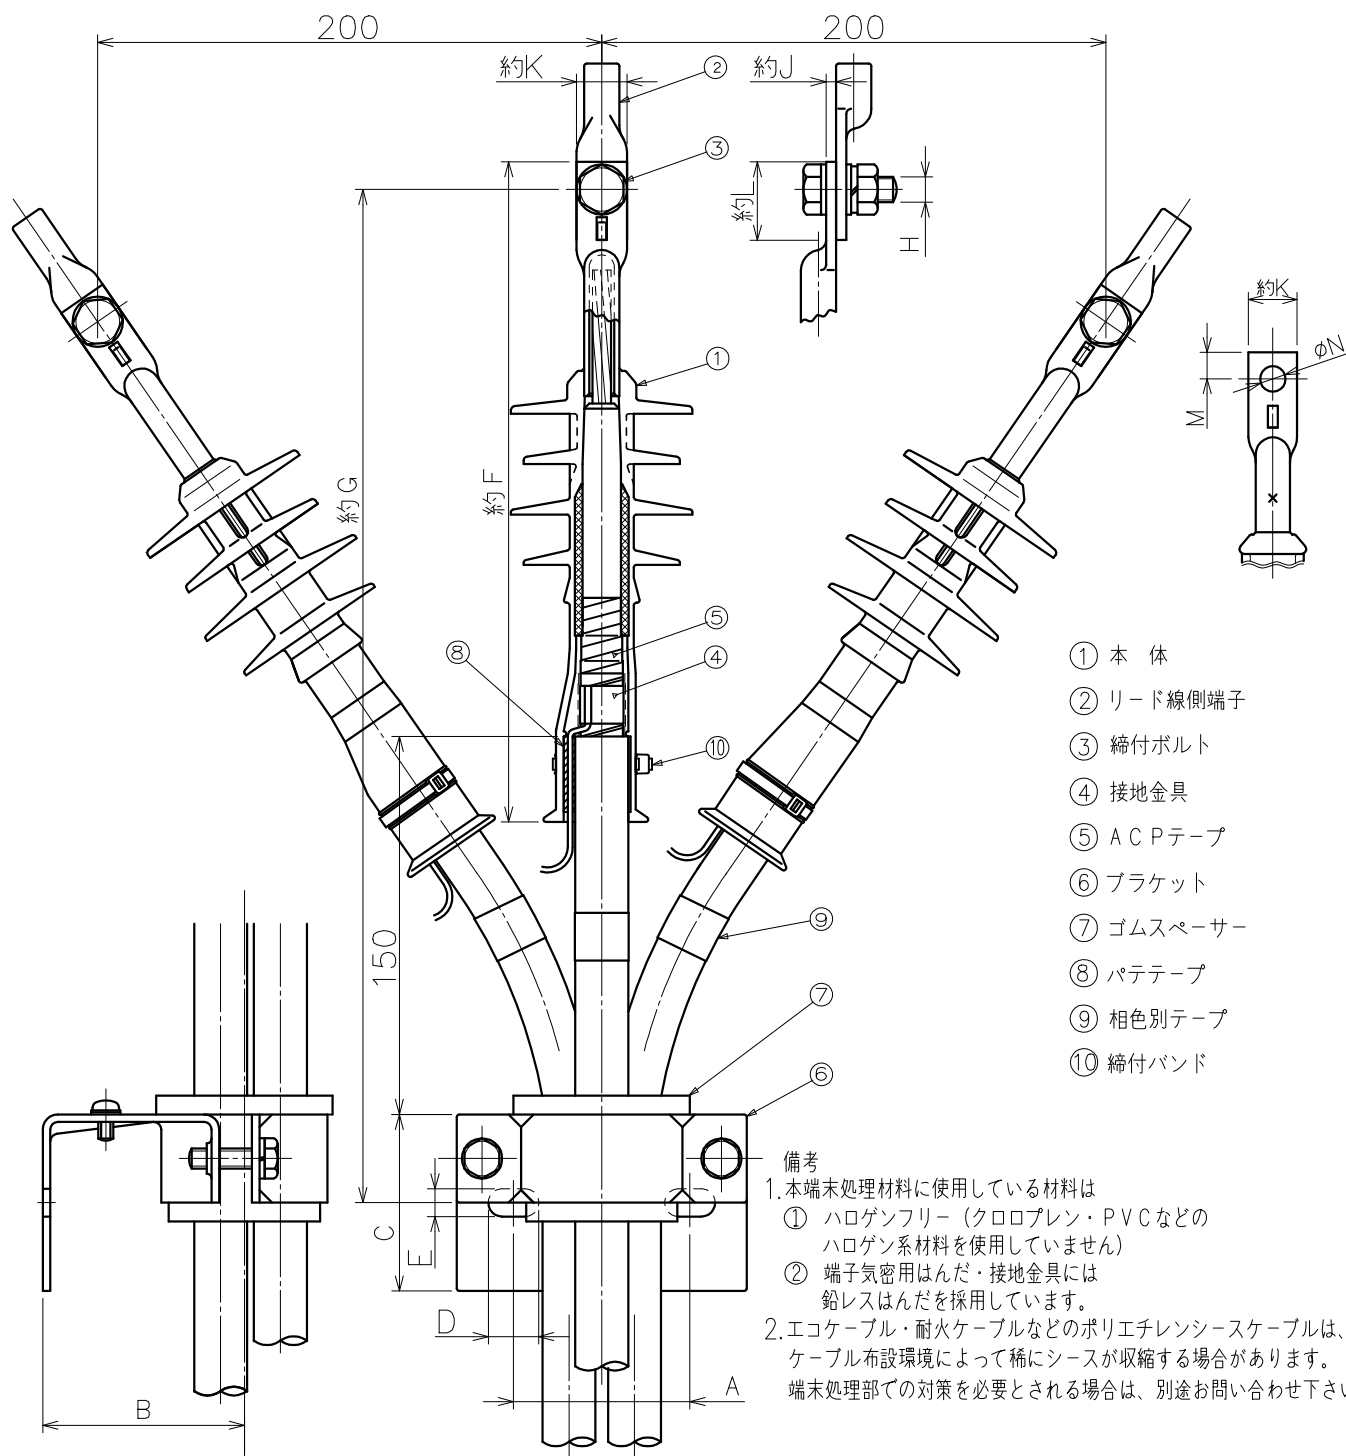

| 型番        | 導体断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 各部の寸法 (mm) |    |    |     |    |     |     |     |     |    |    |    |    | 端子仕様 |
|-----------|-----------------------------|------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|
|           |                             | A          | B  | C  | D   | E  | F   | G   | H   | J   | K  | L  | M  | N  |      |
| NPAT-01TA | 22                          | 70         | 80 | 70 | 20  | 11 | 242 | 383 | M6  | 3.5 | 17 | 23 | 8  | 7  | 圧着形  |
|           | 38                          |            |    |    |     |    |     |     |     |     |    |    |    |    |      |
| NPAT-02TA | 60                          | 80         | 90 | 70 | φ14 |    | 254 | 392 | M10 | 4   | 20 | 30 | 11 | 11 |      |

住電機器システム株式会社

| 承認 | 審査 | 担当 |
|----|----|----|
|    |    |    |

H  
S