


図面番号 第 T-23047 号

設計番号 第 6-33-6425 号

アサヒ関東ニューパット100TN 屋外端末処理図
6600V CVT, EM-CET ケーブル用 (E-T/E-E 共用)

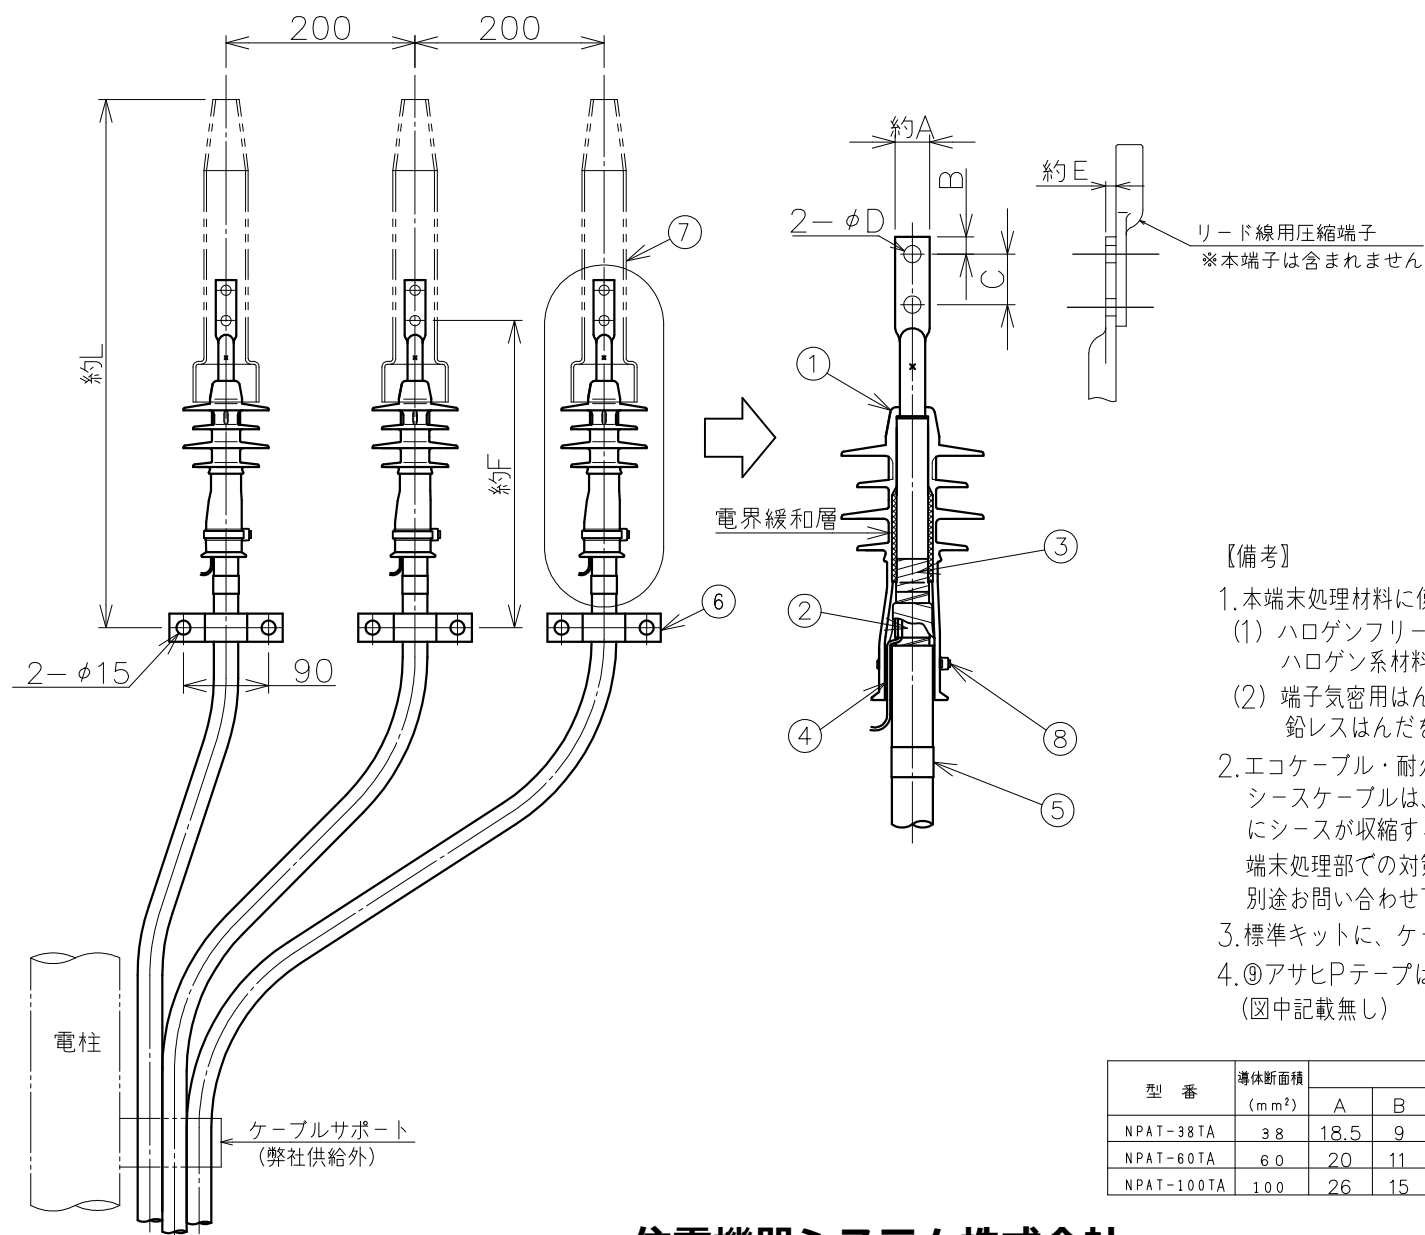

- ① 本体
- ② 接地金具
- ③ ACPテープ
- ④ パテテープ
- ⑤ 相色別テープ
- ⑥ サドル、ゴムブッシュ
- ⑦ 端子カバー
- ⑧ 締付バンド
- ⑨ アサヒPテープ

【備考】

1. 本端末処理材料に使用している材料は
 - (1) ハロゲンフリー（クロロプレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用していません）
 - (2) 端子気密用はんだ・接地金具には鉛レスはんだを採用しています。
2. エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルは、ケーブル布設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部での対策を必要とされる場合は、別途お問い合わせ下さい。
3. 標準キットに、ケーブルサポートは付属されておりません。
4. ⑨アサヒPテープは端子カバー取付時に使用します。（図中記載無し）

型 番	導体断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)							端子仕様
		A	B	C	D	E	F	L	
NPAT-38TA	38	18.5	9	32	11	4	295	545	圧着形
NPAT-60TA	60	20	11	32	11	4	300	545	
NPAT-100TA	100	26	15	40	13	4.5	305	545	

住電機器システム株式会社

S H

承認

審査

担当

電柱

ケーブルサポート
(弊社供給外)