図面番号　第 T−23047　号

設計番号　第6−33−6425号

アサヒ関東ニューパット100TN　屋外端末処理図

6600V CVT, EM−CET ケーブル用（E−T/E−E共用）

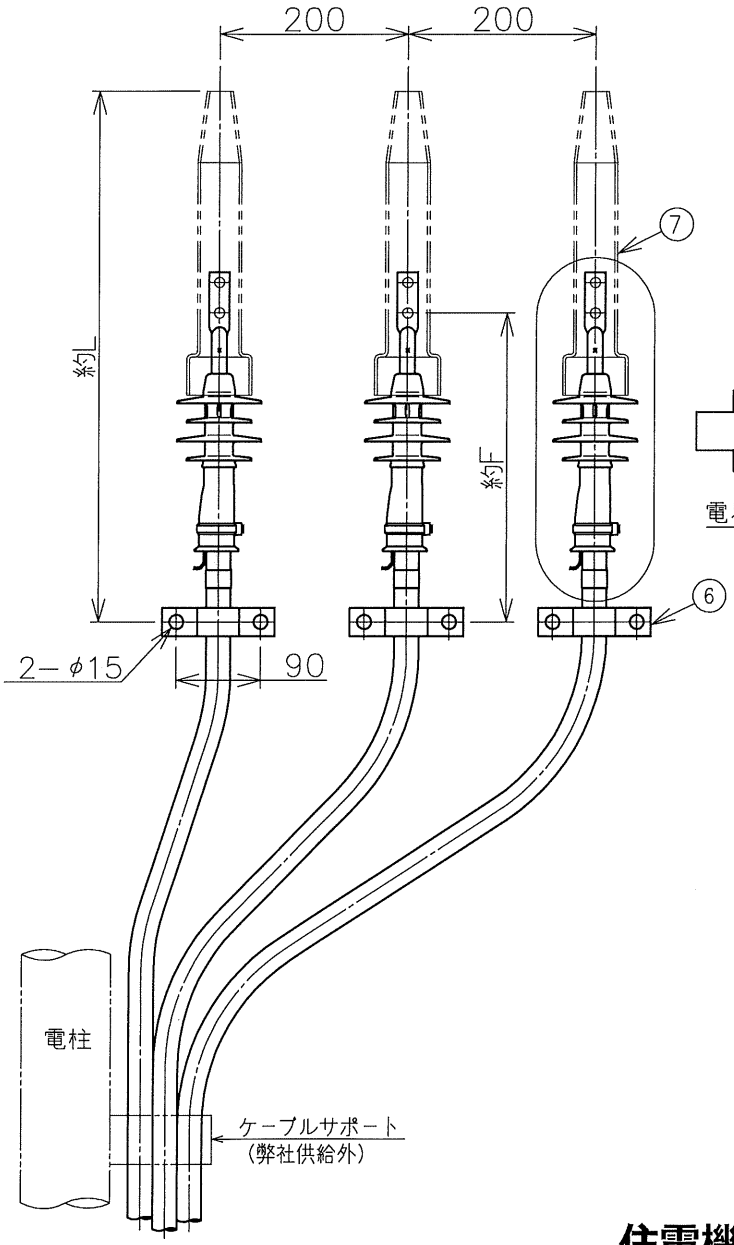

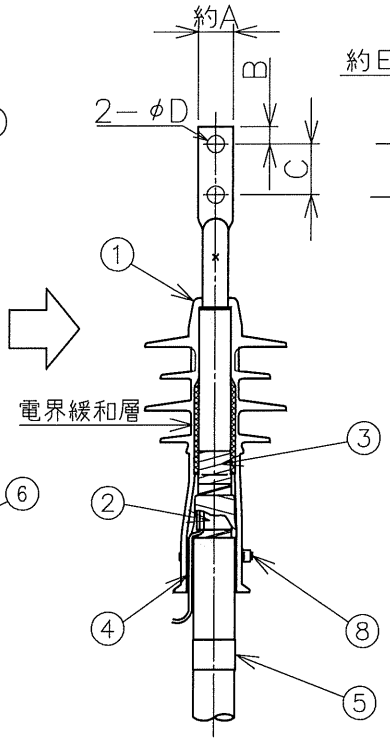

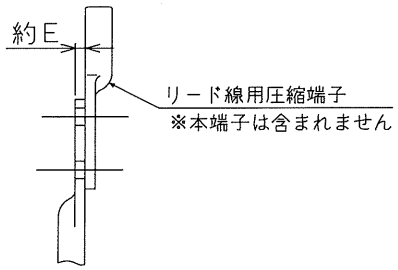

① 本体
② 接地金具
③ ＡＣＰテープ
④ パテテープ
⑤ 相色別テープ
⑥ サドル、ゴムブッシュ
⑦ 端子カバー
⑧ 締付バンド
⑨ アサヒPテープ

【備考】

1. 本端末処理材料に使用している材料は
   (1) ハロゲンフリー（クロロプレン、ＰＶＣなどのハロゲン系材料を使用していません）
   (2) 端子気密用はんだ・接地金具には鉛レスはんだを採用しています。
2. エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルは、ケーブル布設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。
   端末処理部での対策を必要とされる場合は、別途お問い合わせ下さい。
3. 標準キットに、ケーブルサポートは付属されておりません。
4. ⑨アサヒPテープは端子カバー取付時に使用します。
   （図中記載無し）

型　番	導体断面積 (mm²)	各部の寸法 (mm)							端子仕様
		A	B	C	D	E	F	L	
NPAT-38TA	38	18.5	9	32	11	4	295	545	圧着形
NPAT-60TA	60	20	11	32	11	4	300	545	
NPAT-100TA	100	26	15	40	13	4.5	305	545	

SH

承認	審査	担当

住電機器システム株式会社