


アサヒニューパット200 耐塩害端末処理図

6600V 3心CV ケーブル用 (E-T/E-E 共用)

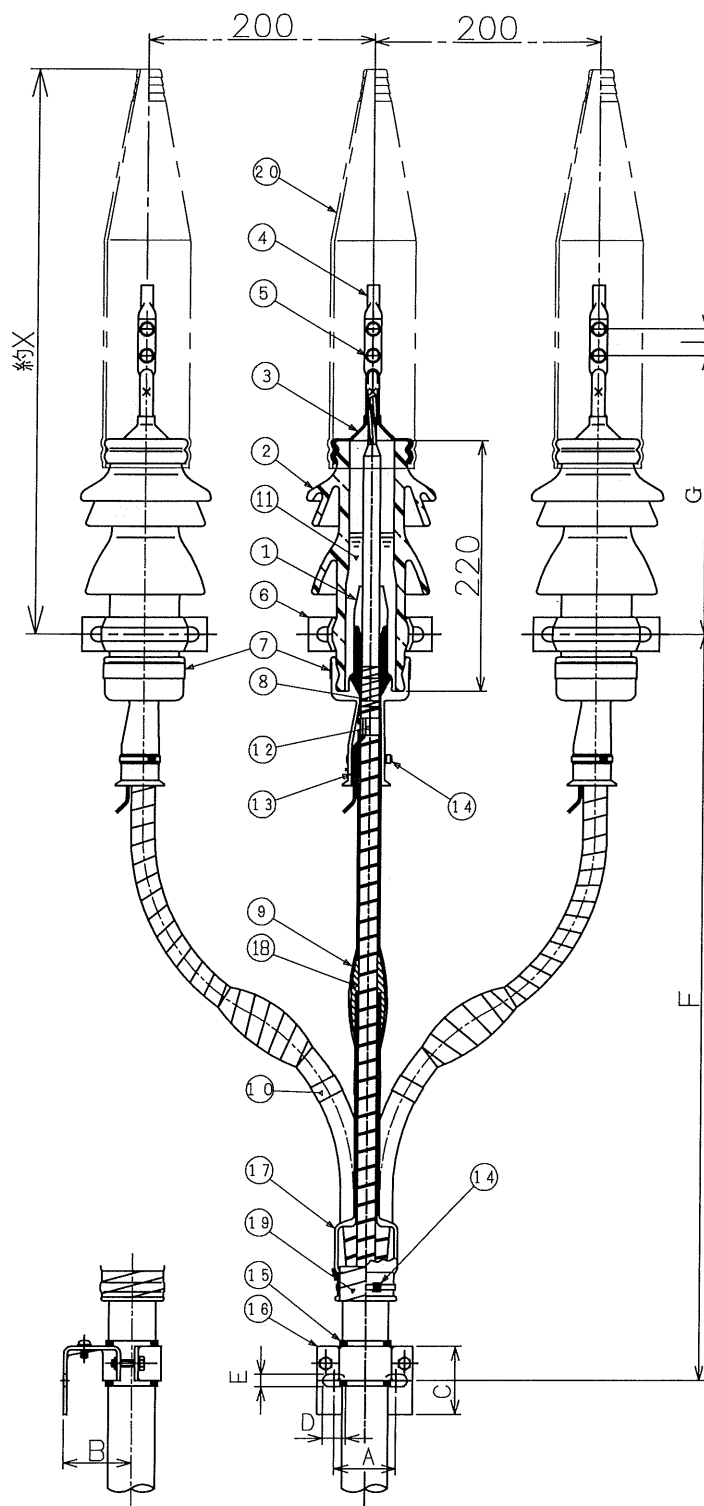

- (注) 1) 豪雪地域では相間距離を300mmに拡げて敷設すること。
2) 端末を非接地処理する場合でもDet ⑤のブラケットは必ず接地すること。
3) ⑨アサヒPテープは端子カバー取付時に使用します。(図中記載無し)

- ① ストレスコーン付下部カバー
- ② がい管
- ③ 端子付上部キャップ
- ④ リード線側端子
- ⑤ 締付ボルト
- ⑥ ブラケット
- ⑦ 締付バンド (ステンレス製)
- ⑧ 粘着性半導電性架橋ポリエチレンテープ (ACPテープ)
- ⑨ 保護テープ (アサヒPテープ)
- ⑩ 相色別テープ
- ⑪ 絶縁コンパウンド
- ⑫ 接地金具
- ⑬ パテテープ
- ⑭ 締付バンド
- ⑮ 含浸黄麻布
- ⑯ ケーブル用ブラケット
- ⑰ 三又分岐管
- ⑱ 絶縁テープ (アサヒNテープ)
- ⑲ 防水テープ
- ⑳ 端子カバー

型 番	導体断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)														端子仕様
		A	B	C	D×E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	X	
NSP3-22/38A	22~38	55	60	60	20×11	675	250	7	16	3.5	30	17	7	75	395	圧着形
NSP3-60A	60	80	90	70	20×11	755	260	11	32	4.0	50	20	13	75	395	
NSP3-100A	100	80	90	70	20×11	755	275	13	40	4.5	70	26	15	75	495	

住電機器システム株式会社

承認	審査	担当

H
S