

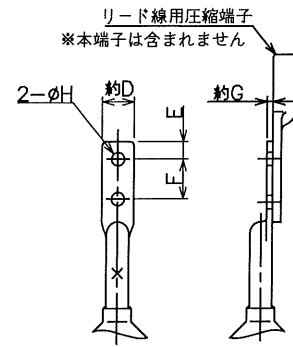


アサヒニューパット200TN 耐塩害端末処理図

6600V CVT, EM-CET ケーブル用 (E-T/E-E 共用)

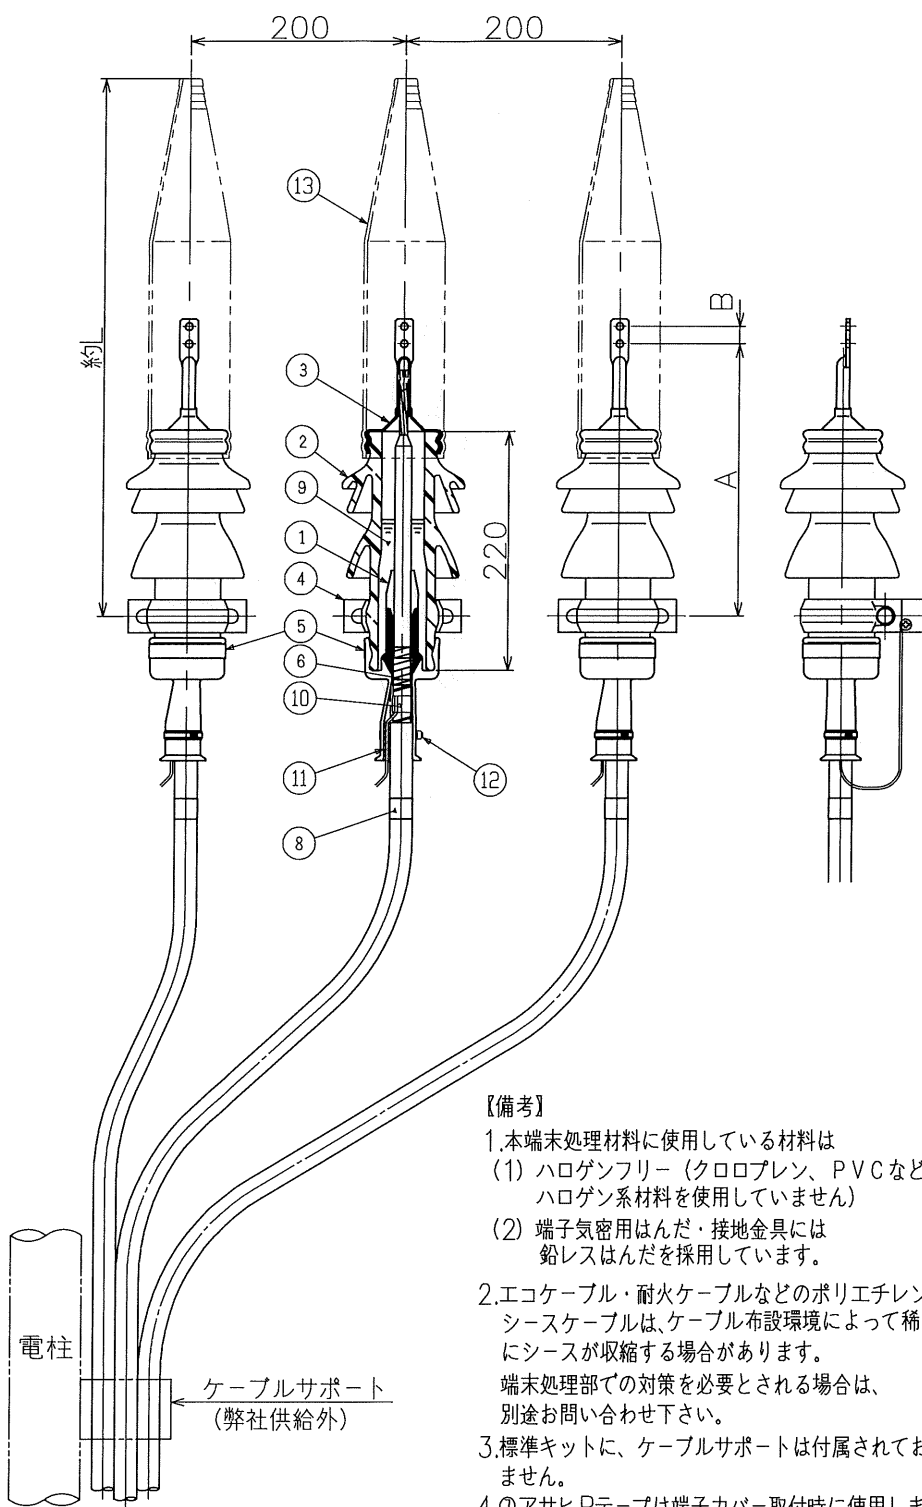

- (注) 1) 豪雪地域では相間距離を300mmに抜げて敷設すること。
2) 端末を非接地処理する場合でもDet ④のブラケットは必ず接地すること。



- ① ストレスコーン付下部カバー
- ② ガイ管
- ③ 端子付上部キャップ
- ④ ブラケット
- ⑤ 締付バンド (ステンレス製)
- ⑥ 粘着性半導電性架橋ポリエチレンテープ (ACPテープ)
- ⑦ 保護テープ (アサヒPテープ)
- ⑧ 相色別テープ
- ⑨ 絶縁コンパウンド
- ⑩ 接地金具
- ⑪ パテテープ
- ⑫ 締付バンド
- ⑬ 端子カバー

【備考】

1. 本端末処理材料に使用している材料は
(1) ハロゲンフリー (クロロブレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用していません)
(2) 端子気密用はんだ・接地金具には鉛レスはんだを採用しています。
2. エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルは、ケーブル布設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。
端末処理部での対策を必要とされる場合は、別途お問い合わせ下さい。
3. 標準キットに、ケーブルサポートは付属されておられません。
4. ⑦のアサヒPテープは端子カバー取付時に使用します。(図中記載無し)

型 番	導体断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)									端子仕様
		A	B	C	L	D	E	F	G	H	
TNSPT-22A	22	250	16	75	395	17	8	16	3.5	5.5	圧着形
TNSPT-38A	38	250	32	75	495	18.5	9	32	3.9	11	
TNSPT-60A	60	260	32	75	495	20	11	32	4	11	
TNSPT-100A	100	270	40	75	495	26	15	40	4.5	13	

住電機器システム株式会社

承認	審査	担当
H S		大森